



# CITY MULTI

## Air-Conditioners INDOOR UNIT

### PEFY-P20,25,32,40,50,63,71,80,100,125,140VMA-E PEFY-P20,25,32,40,50,63,71,80,100,125,140VMAL-E

#### OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

#### BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.

#### MANUEL D'UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

#### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente queste istruzioni di funzionamento prima di avviare l'unità, per un uso corretto e sicuro della stessa.

#### BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

#### MANUAL DE OPERAÇÃO

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a unidade de ar condicionado.

#### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к использованию кондиционера.

#### İŞLETME ELKİTABI

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

#### NÁVOD K OBSLUZE

Prečítěte si důkladně tento návod k obsluze před použitím klimatizační jednotky. Budete ji pak moci využívat bezpečně a správně.

#### NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr, než začnete používať klimatizačnú jednotku, prečítajte si dôkladne návod na použitie, aby ste jednotku používali bezpečne a správne.

#### HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A megfelelő és biztonságos használat érdekében, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati kézikönyvben leírtakat a lékgondcionáló berendezés üzembe helyezése előtt.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

#### UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Za varno in pravilno uporabo pred uporabo klimatske naprave pazljivo preberite ta uporabniški priročnik.

#### OPERATÖRSMANUAL

Läs den här bruksanvisningen noga innan luftkonditioneringenheten används, för säker och korrekt användning.

#### PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito pročitajte ovaj priručnik prije rukovanja klimatizacijskim uređajem.

#### РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди експлоатацията на климатизатора.

#### MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE FUNCȚIONARE

Pentru o utilizare corectă și sigură, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a pune în funcțiune unitatea de aer condiționat.

GB

D

F

E

I

NL

GR

RU

TR

SV

HG

PO


SL

SW

HR

BG

RO

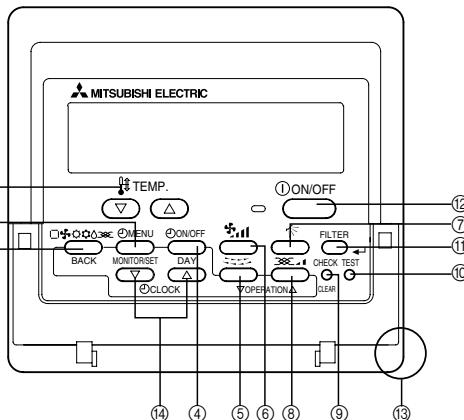

- ① [Set Temperature] Button  
 ② [TIMER MENU] Button  
 [MONITOR/SET] Button  
 ④ [TIMER ON/OFF] Button  
 [SET DAY] Button  
 ⑥ [Fan Speed] Button  
 ⑧ [Ventilation] Button  
 [OPERATION] Button  
 ⑨ [CHECK/CLEAR] Button  
 ⑪ [FILTER] Button  
 [-J] Button  
 ⑬ Position of built-in room temperature sensor  
 • Never expose the remote controller to direct sunlight. Doing so can result in the erroneous measurement of room temperature.  
 • Never place any obstacle around the lower right-hand section of the remote controller. Doing so can result in the erroneous measurement of room temperature.

- ① [Temperaturinstellung]-Taste  
 ② [TIMER MENU]-Taste  
 [MONITOR/SET]-Taste  
 ④ [TIMER ON/OFF]-Taste  
 [SET DAY]-Taste  
 ⑥ [Gebälsegeschwindigkeit]-Taste  
 ⑧ [Lüftung]-Taste  
 [OPERATION]-Taste  
 ⑨ [CHECK/CLEAR]-Taste  
 ⑪ [FILTER]-Taste  
 [-J]-Taste  
 ⑬ Position des eingebauten Raumtemperatursensors  
 ⑭ Zeiteinstell-Tasten  
 • Die Fernbedienung nicht direkt Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Raumtemperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.  
 • Den rechten unteren Teil der Fernbedienung nicht blockieren. Die Raumtemperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.

- ① Touche [Réglage de la température]  
 ② Touche [TIMER MENU]  
 Touche [MONITOR/SET]  
 ④ Touche [TIMER ON/OFF]  
 Touche [SET DAY]  
 ⑥ Touche [Vitesse du ventilateur]  
 ⑧ Touche [Ventilation]  
 Touche [OPERATION]  
 ⑨ Touche [CHECK/CLEAR]  
 ⑪ Touche [FILTER]  
 Touche [-J]  
 ⑬ Position du capteur de température de la pièce intégré  
 ⑭ Touche de [réglage de l'heure]  
 • Ne jamais laisser la commande à distance en plein soleil sinon les données de température ambiante risquent d'être erronées.  
 • Ne jamais placer d'obstacle devant la partie inférieure droite de la commande à distance sinon la lecture des températures ne sera pas correcte.

- ① Botón [Ajuste de la temperatura]  
 ② Botón [TIMER MENU]  
 Botón [MONITOR/SET]  
 ④ Botón [TIMER ON/OFF]  
 Botón [SET DAY]  
 ⑥ Botón [Velocidad de ventilador]  
 ⑧ Botón [Ventilación]  
 Botón [OPERATION]  
 ⑨ Botón [CHECK/CLEAR]  
 ⑪ Botón [FILTER]  
 Botón [-J]  
 ⑬ Posición del sensor de temperatura ambiente incorporado  
 ⑭ Botón [AJUSTE DE LA HORA]  
 • Nunca exponga el mando a distancia a la luz directa del sol. Si lo hace, se producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.  
 • Nunca ponga ningún obstáculo alrededor de la sección inferior derecha del mando a distancia. Si lo hace, se producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.

- ① Pulsante [Impostazione temperatura]  
 ② Pulsante [TIMER MENU]  
 Pulsante [MONITOR/SET]  
 ④ Pulsante [TIMER ON/OFF]  
 Pulsante [SET DAY]  
 ⑥ Pulsante [Velocità di ventilazione]  
 ⑧ Pulsante [Ventilazione]  
 Pulsante [OPERATION]  
 ⑨ Pulsante [CHECK/CLEAR]  
 ⑪ Pulsante [FILTER]  
 Pulsante [-J]  
 ⑬ Posizione del sensore temperatura ambiente incorporato  
 ⑭ Pulsante [Imposta ora]  
 • Non esporre mai il comando a distanza alla luce diretta del sole, in quanto questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.  
 • Non porre alcun ostacolo attorno alla sezione inferiore destra del comando a distanza, in quanto questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.

- ① [Temperatuur instellen]-knop  
 ② [TIMER MENU]-knop  
 [MONITOR/SET]-knop  
 ④ [TIMER ON/OFF]-knop  
 [SET DAY]-knop  
 ⑥ [Ventilatorsnelheid]-knop  
 ⑧ [Ventilatie]-knop  
 [OPERATION]-knop  
 ⑨ [CHECK/CLEAR]-knop  
 ⑪ [FILTER]-knop  
 [-J]-knop  
 ⑬ Positie van ingebouwde kamertemperatuursensor  
 ⑭ [Tijd instellen]-knop  
 • Laat de afstandsbediening nooit in direct zonlicht liggen. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.  
 • Zet of hang nooit iets in de buurt van het gedeelte rechts onder op de afstandsbediening. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.

- ① Botão [Ajustar Temperatura]  
 ② Botão [TIMER MENU]  
 Botão [MONITOR/SET]  
 ④ Botão [TIMER ON/OFF]  
 Botão [SET DAY]  
 ⑥ Botão [Velocidade do Ventilador]  
 ⑧ Botão [Ventilação]  
 Botão [OPERATION]  
 ⑨ Botão [CHECK/CLEAR]  
 ⑪ Botão [FILTER]  
 Botão [-J]  
 ⑬ Posição do sensor da temperatura ambiente incorporado  
 ⑭ Botão [Ajustar Tempo]  
 • Nunca exponha o controlo remoto à luz directa do sol, porque pode dar-lhe valores de temperatura da peça anormais.  
 • Nunca coloque nenhum obstáculo em volta da secção inferior direita do controlo remoto, pois isso pode dar-lhe valores de temperatura da peça anormais.

① Κουμπί [Ρύθμισης Θερμοκρασίας]	③ Κουμπί [Τρόπο Λειτουργίας]
② Κουμπί [TIMER MENU]	④ Κουμπί [MONITOR/SET]
Κουμπί [MONITOR/SET]	Κουμπί [BACK]
④ Κουμπί [TIMER ON/OFF]	⑤ Κουμπί [Περιόδων]
Κουμπί [SET DAY]	Κουμπί [OPERATION]
⑥ Κουμπί [Ταχύτητας Ανεμιστήρα]	⑦ Κουμπί [Ελέγχου Ροής Αέρα]
⑧ Κουμπί [Αερισμού]	
Κουμπί [OPERATION]	
⑨ Κουμπί [CHECK/CLEAR]	⑩ Κουμπί [TEST RUN]
⑪ Κουμπί [FILTER]	⑫ Κουμπί [ON/OFF]
Κουμπί [↔]	
⑬ Θέση του ενσωματωμένου θερμομέτρου δωματίου	
⑭ Κουμπί [Ρύθμισης ώρας]	
• Μην εκτίθετε ποτέ το χειριστήριο εξ αποστάσεως στο ηλιακό φώς. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα λανθασμένες μετρήσεις της θερμοκρασίας δωματίου.	
• Μην τοποθετείτε ποτέ εμπόδια γύρω από το κάτω δεξιό τμήμα το χειριστηρίου εξ αποστάσεως. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα λανθασμένες μετρήσεις της θερμοκρασίας δωματίου.	

① Кнопка [Установить температуру]	③ Кнопка [Режим]
② Кнопка [TIMER MENU]	Кнопка [MONITOR/SET]
Кнопка [MONITOR/SET]	Кнопка [BACK]
④ Кнопка [TIMER ON/OFF]	⑤ Кнопка [Вентиляционная решетка]
Кнопка [SET DAY]	Кнопка [OPERATION]
⑥ Кнопка [Скорость вентилятора]	⑦ Кнопка [Контроль лопастей]
⑧ Кнопка [Вентиляция]	
Кнопка [OPERATION]	
⑨ Кнопка [CHECK/CLEAR]	⑩ Кнопка [TEST RUN]
⑪ Кнопка [FILTER]	⑫ Кнопка [ON/OFF]
Кнопка [↔]	
⑬ Позиция встроенного датчика температуры помещения	
⑭ Кнопка [Настройка времени]	
• Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к неправильным замерениям температуры в помещении.	
• Никогда не помещайте какое-либо препятствие перед нижней правой секцией пульта дистанционного управления. Это может привести к неправильному замерению температуры в помещении.	

① [Sıcaklık Ayarı] Düğmesi	③ [Program Seçme] Düğmesi
[MONITOR/SET] Düğmesi	[BACK] Düğmesi
④ [TIMER ON/OFF] Düğmesi	⑤ [Pancur] Düğmesi
[SET DAY] Düğmesi	[OPERATION] Düğmesi
⑥ [Ventilatör Hızı Ayarları] Düğmesi	⑦ [Hava Akımını Aşağı/Yukarı Yönlenştirme] Düğmesi
⑧ [Havalandırma] Düğmesi	
[OPERATION] Düğmesi	
⑨ [CHECK/CLEAR] Düğmesi	⑩ [TEST RUN] Düğmesi
⑪ [FILTER] Düğmesi	⑫ [ON/OFF] Düğmesi
[↔] Düğmesi	
⑯ Entegre oda sıcaklığı sensörü konumu	
⑭ [Saat Ayarı] Düğmesi	
• Uzaktan kumanda ünitesini güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde oda sıcaklığının yanlış ölçülmesine neden olabilirsiniz.	
• Uzaktan kumanda ünitesinin sağ alt köşesinin önünü hiçbir şekilde kapatmayın. Aksi takdirde oda sıcaklığının yanlış ölçülmesine neden olabilirsiniz.	

① Tlačítko [nastavení teploty]	③ Tlačítko [režim]
Tlačítko [TIMER MENU]	Tlačítko [BACK]
Tlačítko [MONITOR/SET]	
④ Tlačítko [TIMER ON/OFF]	⑤ Tlačítko [žaluziový větráku]
Tlačítko [SET DAY]	Tlačítko [OPERATION]
⑥ Tlačítko [rychlosť vetráku]	⑦ Tlačítko [ovládání lamel]
⑧ Tlačítko [větrání]	
Tlačítko [OPERATION]	
⑨ Tlačítko [CHECK/CLEAR]	⑩ Tlačítko [TEST RUN]
⑪ Tlačítko [FILTER]	⑫ Tlačítko [ON/OFF]
Tlačítko [↔]	
⑯ Umístění zabudovaného snímače pokojové teploty	
⑭ Tlačítko [Nastavení času]	
• Nikdy dálkové ovládání nevystavujte příměru slunečnímu svitu. Mohlo by to způsobit chybné naměření pokojové teploty.	
• Neumisťujte kolem pravé spodní části dálkového ovládání žádné překážky. Mohlo by to způsobit chybné naměření pokojové teploty.	

① Tlačidlo [Nastavenie teploty v miestnosti]	③ Tlačidlo [Volba činnosti]
② Tlačidlo [TIMER MENU]	Tlačidlo [MONITOR/SET]
Tlačidlo [MONITOR/SET]	Tlačidlo [BACK]
④ Tlačidlo [TIMER ON/OFF]	⑤ Tlačidlo [Žalúziový vetrák]
Tlačidlo [SET DAY]	Tlačidlo [OPERATION]
⑥ Tlačidlo [Rýchlosť ventilátora]	⑦ Tlačidlo [Smer prúdu vzduchu]
⑧ Tlačidlo [Ventilácia]	
Tlačidlo [OPERATION]	
⑨ Tlačidlo [CHECK/CLEAR]	⑩ Tlačidlo [TEST RUN]
⑪ Tlačidlo [FILTER]	⑫ Tlačidlo [ON/OFF]
Tlačidlo [↔]	
⑯ Poloha zabudovaného snímača izbovej teploty	
⑭ Tlačidlo [Nastavenie času]	
• Dialkový ovládač nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. V opačnom prípade bude chybne nameraná teplota v miestnosti.	
• Okolo pravej spodnej časti dialkového ovládača nikdy nestavajte žiadne prekážky. V opačnom prípade bude chybne nameraná teplota v miestnosti.	

① [Hőmérséklet beállítása] gomb	③ [Üzemmod] gomb
[TIMER MENU] gomb	[BACK] gomb
[MONITOR/SET] gomb	
④ [TIMER ON/OFF] gomb	⑤ [Szellőző rács] gomb
[SET DAY] gomb	[OPERATION] gomb
⑥ [Ventilátor sebesség] gomb	⑦ [Terelőlapát vezérlő] gomb
[Szellőzetés] gomb	
[OPERATION] gomb	
⑨ [CHECK/CLEAR] gomb	⑩ [TEST RUN] gomb
⑪ [FILTER] gomb	⑫ [ON/OFF] gomb
[↔] gomb	
⑯ A beépített hőmérsékletérzékelő helye	
⑭ [Idő beállítása] gomb	
• A távirányítót ne tegye ki közvetlen napfénynek, mert az a helyiségek hőmérsékletének hibás mérést eredményezheti.	
• Ne helyezzen akadályt a távirányító jobboldali alsó részének környékére, mert az a helyiségek hőmérsékletének hibás mérést eredményezheti.	

① Przycisk [Ustawianie temperatury]	③ Przycisk [Tryb]
② Przycisk [TIMER MENU]	Przycisk [BACK]
Przycisk [MONITOR/SET]	
④ Przycisk [TIMER ON/OFF]	⑤ Przycisk [Žaluzje]
Przycisk [SET DAY]	Przycisk [OPERATION]
⑥ Przycisk [Prędkość wentylatora]	⑦ Przycisk [Sterowanie łopatkami]
Przycisk [Wentylacja]	
Przycisk [OPERATION]	
⑧ Przycisk [CHECK/CLEAR]	⑩ Przycisk [TEST RUN]
⑪ Przycisk [FILTER]	⑫ Przycisk [ON/OFF]
Przycisk [↔]	
⑯ Położenie wbudowanego czujnika temperatury pomieszczenia	
⑭ Przycisk [Ustawianie zegara]	
• Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować nieprawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.	
• Nie zasłaniaj dolnej części pilota po prawej stronie. Może to spowodować nieprawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.	

① Gumb [Nastavite temperature]	③ Gumb [Način]
Gumb [TIMER MENU]	Gumb [BACK]
Gumb [MONITOR/SET]	
④ Gumb [TIMER ON/OFF]	⑤ Gumb [Usmerjevalnik]
Gumb [SET DAY]	Gumb [OPERATION]
⑥ Gumb [Hitrost ventilatorja]	⑦ Gumb [Vpihovanje]
Gumb [Prezračevanje]	
Gumb [OPERATION]	
⑧ Gumb [CHECK/CLEAR]	⑩ Gumb [TEST RUN]
⑪ Gumb [FILTER]	⑫ Gumb [ON/OFF]
Gumb [↔]	
⑯ Položaj vgrajenega tipala temperature prostora	
⑭ Gumb [Nastavite čas]	
• Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavite neposredni sončni svetlobi. V tem primeru lahko pride do nepravilne meritve temperature prostora.	
• Okoli spodnjega desnega predela daljinskega upravljalnika nikoli ne pustite nobene ovire. V tem primeru lahko pride do nepravilne meritve temperature prostora.	


- |  |                        |
|--|------------------------|
| ① Knapp [ställ in temperatur]  | ③ Knapp [läge]         |
| ② Knapp [TIMER MENU]   | Knapp [BACK]           |
| Knapp [MONITOR/SET]  |                        |
| ④ Knapp [TIMER ON/OFF]   | ⑤ Knapp [galler]       |
| Knapp [SET DAY]  | Knapp [OPERATION]      |
| ⑥ Knapp [fläktvarvtal]   | ⑦ Knapp [vingkontroll] |
| ⑧ Knapp [ventilation]  |                        |
| Knapp [OPERATION]  |                        |
| ⑨ Knapp [CHECK/CLEAR]  | ⑩ Knapp [TEST RUN]     |
| ⑪ Knapp [FILTER]   | ⑫ Knapp [ON/OFF]       |
| Knapp [-]  |                        |
| ⑬ Den inbyggda rumstemperaturgivarens position   | ⑭ Knapp [ställ in tid] |
| • Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus. Den rumstemperatur som mäts kan då bli felaktig.                         |                        |
| • Placera aldrig nägonting nära den nedre högra delen av fjärrkontrollen. Den rumstemperatur som mäts kan då bli felaktig. |                        |

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ① Gumb [Namještanje temperature]   | ③ Gumb [Način rada]      |
| ② Gumb [TIMER MENU]  | Gumb [BACK]              |
| Gumb [MONITOR/SET]   |                          |
| ④ Gumb [TIMER ON/OFF]  | ⑤ Gumb [Rešetka]         |
| Gumb [SET DAY]   | Gumb [OPERATION]         |
| ⑥ Gumb [Brzina ventilatora]  | ⑦ Gumb [Strujanje zraka] |
| ⑧ Gumb [Prozračivanje]   |                          |
| Gumb [OPERATION]   |                          |
| ⑨ Gumb [CHECK/CLEAR]   | ⑩ Gumb [TEST RUN]        |
| ⑪ Gumb [FILTER]  | ⑫ Gumb [ON/OFF]          |
| Gumb [-]   |                          |
| ⑬ Položaj ugrađenog senzora temperature u prostoriji   |                          |
| ⑭ Gumb [Namještanje vremena]   |                          |
| • Ne izlažite daljinski regulator izravno sunčevoj svjetlosti. Inače postoji mogućnost da se temperatura prostorije pogrešno očita.            |                          |
| • Ne postavljajte zapreke oko donjeg desnog dijela daljinskog regulatora. Inače postoji mogućnost da se temperatura prostorije pogrešno očita. |                          |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ① Бутона [Настройка на температура]   | ③ Бутона [Режим]                   |
| ② Бутона [TIMER MENU]   | Бутона [BACK]                      |
| Бутона [MONITOR/SET]  |                                    |
| ④ Бутона [TIMER ON/OFF]   | ⑤ Бутона [Вентиляционна решетка]   |
| Бутона [SET DAY]  | Бутона [OPERATION]                 |
| ⑥ Бутона [Скорост на вентилатора]   | ⑦ Бутона [Управление на подкрылья] |
| ⑧ Бутона [Вентиляция]   |                                    |
| Бутона [OPERATION]  |                                    |
| ⑨ Бутона [CHECK/CLEAR]  | ⑩ Бутона [TEST RUN]                |
| ⑪ Бутона [FILTER] (Филтер)  | ⑫ Бутона [ON/OFF]                  |
| Бутона [-]  |                                    |
| ⑬ Положение на вградения датчик за стайната температура   |                                    |
| ⑭ Бутона [Set Time]   |                                    |
| • Никога не излагайте дистанционния регулатор на директна слънчева светлина. Това може да доведе до грешно отчитане на стайната температура.              |                                    |
| • Никога не поставяйте препятствие около дясната долната част на дистанционния регулатор. Това може да доведе до грешно отчитане на стайната температура. |                                    |

- |  |   |
|--|---|
| ① Butonul [Reglare temperatură încăpere]   | ③ Butonul [Mod]                             |
| ② Butonul [TIMER MENU]   | Butonul [BACK]                              |
| Butonul [MONITOR/SET]  |   |
| ④ Butonul [TIMER ON/OFF]   | ⑤ Butonul [Grilă de transfer]               |
| Butonul [SET DAY]  | Butonul [OPERATION]                         |
| ⑥ Butonul [Viteză ventilator]  | ⑦ Butonul [Control sens de suflare sus/jos] |
| ⑧ Butonul [Ventilare]  |   |
| Butonul [OPERATION]  |   |
| ⑨ Butonul [CHECK/CLEAR]  | ⑩ Butonul [TEST RUN]                        |
| ⑪ Butonul [FILTER]   | ⑫ Butonul [ON/OFF]                          |
| Butonul [-]  |   |
| ⑬ Poziția senzorului de temperatură încorporat.  |   |
| ⑭ Butonul [Reglare oră]  |   |
| • Nu expuneți telecomanda la acțiunea directă a soarelui. În caz contrar, temperatura măsurată în încăpere poate fi greșită.                     |   |
| • Nu așezați nici un obstacol în jurul partea de jos, dreapta a telecomenzii. În caz contrar, temperatura măsurată în încăpere poate fi greșită. |   |

GB **Remote controller-Display**  
D **Fernbedienung-Anzeige**  
F **Affichage Commande à distance**

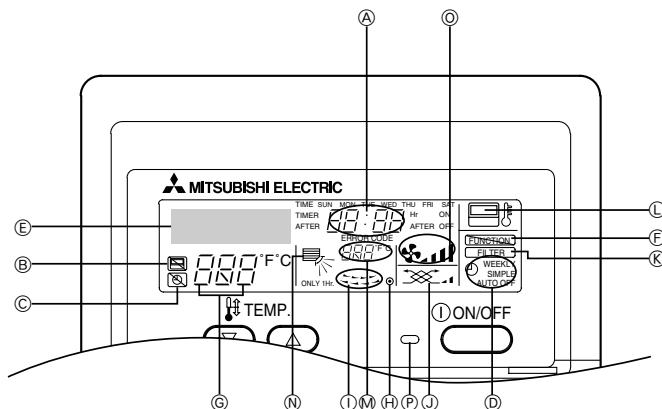

- Ⓐ Current time/Timer time
- Ⓑ Centralized control indicator
- Ⓒ Timer OFF indicator
- Ⓓ Timer mode indicator
- Ⓔ Operation mode display: ⚡ COOL, ⚡ DRY, ⚡ AUTO, ⚡ FAN, ⚡ HEAT
- Ⓕ Function mode indicator
- Ⓖ Preset temperature
- Ⓗ Power indicator
- Ⓘ Louver
- Ⓡ Ventilation
- Ⓛ Filter sign
- Ⓛ Sensor position
- Ⓜ Room temperature
- Ⓝ Vane setting
- Ⓞ Fan speed
- Ⓟ Operation lamp

- Ⓐ Aktuelle Uhrzeit/Timer-Zeit
- Ⓑ Anzeige für Zentralsteuerung
- Ⓒ Timer-OFF-Anzeige
- Ⓓ Anzeige des Timer-Modus
- Ⓔ Betriebsartenanzeige: ⚡ Kühlen, ⚡ Trocknen, ⚡ AUTO, ⚡ Lüfter, ⚡ Heizen
- Ⓕ Anzeige des Funktionsmodus
- Ⓖ Voreingestellte Temperatur
- Ⓗ Netzanzeige
- Ⓘ Luftklappe
- Ⓡ Ventilation
- Ⓛ Filtersymbol
- Ⓛ Sensorposition
- Ⓜ Raumtemperatur
- Ⓝ Flügeleinstellung
- Ⓞ Ventilatorgeschwindigkeit
- Ⓟ Betriebsanzeige

- Ⓐ Heure réelle/heure de la minuterie
- Ⓑ Témoin de commande à distance centralisée
- Ⓒ Témoin de minuterie OFF
- Ⓓ Témoin de mode de minuterie
- Ⓔ Affichage du mode de fonctionnement: ⚡ FROID, ⚡ DESHU, ⚡ AUTO, ⚡ VENTILATION, ⚡ CHAUD
- Ⓕ Témoin de mode de fonctionnement
- Ⓖ Température prédefinie
- Ⓗ Témoin d'alimentation
- Ⓘ Louvre
- Ⓡ Ventilation
- Ⓛ Position du capteur
- Ⓜ Température de la pièce
- Ⓝ Réglage des ailettes
- Ⓞ Vitesse du ventilateur
- Ⓟ Témoin de fonctionnement

- Ⓔ Controlador remoto-Indicador
- Ⓕ Display dell'unità del comando a distanza
- Ⓖ Display afstandbediening
- Ⓗ Visualização do controlo remoto

- Ⓐ Hora actual/hora del temporizador
- Ⓑ Indicador de control centralizado
- Ⓒ Indicador de desconexión del temporizador
- Ⓓ Indicador de modo del temporizador
- Ⓔ Pantalla de modo de funcionamiento: ⚡ FRÍO, ⚡ DESHUMIDIFICACION, ⚡ AUTOMÁTICO, ⚡ VENTILACIÓN, ⚡ CALOR
- Ⓕ Indicador de modo de función
- Ⓖ Temperatura prefijada
- Ⓗ Indicador de encendido
- Ⓘ Rejilla
- Ⓡ Ventilación
- Ⓛ Señalización de filtro
- Ⓜ Posición de sensor
- Ⓜ Temperatura de la habitación
- Ⓝ Ajuste de deflectores
- Ⓞ Velocidad del ventilador
- Ⓟ Lámpara de funcionamiento

- Ⓐ Ora corrente/Timer
- Ⓑ Indicatore comando centralizzato
- Ⓒ Indicatore Timer non attivato
- Ⓓ Indicatore modalità Timer
- Ⓔ Visualizzazione modalità di funzionamento: ⚡ COOL, ⚡ DRY, ⚡ AUTO, ⚡ VENTILAZIONE, ⚡ HEAT
- Ⓕ Indicatore modalità funzione
- Ⓖ Preimpostazione temperatura
- Ⓗ Indicatore alimentazione
- Ⓘ Deflettore
- Ⓡ Ventilazione
- Ⓛ Simbolo del filtro
- Ⓜ Temperatura ambiente
- Ⓝ Impostazione lamelle
- Ⓞ Velocità di ventilazione
- Ⓟ Spia di funzionamento

- Ⓐ Huidige tijd/Timertijd
- Ⓑ Indicatielampje voor centraal regelen
- Ⓒ Indicatielampje timer UIT
- Ⓓ Indicatielampje timermodus
- Ⓔ Werksstand: ⚡ COOL, ⚡ DRY, ⚡ AUTO, ⚡ FAN, ⚡ HEAT
- Ⓕ Indicatielampje functiemodus
- Ⓖ Vooraf ingestelde temperatuur
- Ⓗ Voedingsindicatielampje
- Ⓘ Jaloezie
- Ⓡ Ventilatie
- Ⓛ Filterteken
- Ⓜ Plaats van sensor
- Ⓜ Kamertemperatuur
- Ⓝ Instelling ventilatorblad
- Ⓞ Ventilatorsnelheid
- Ⓟ Bedrijfslamp

- Ⓐ Hora actual/Hora do temporizador
- Ⓑ Indicador de controlo centralizado
- Ⓒ Indicador de temporizador OFF
- Ⓓ Indicador de modo do temporizador
- Ⓔ Visor do modo de funcionamento: ⚡ COOL, ⚡ DRY, ⚡ AUTO, ⚡ FAN, ⚡ HEAT
- Ⓕ Indicador do modo de funcionamento
- Ⓖ Temperatura predefinida
- Ⓗ Indicador de corrente
- Ⓘ Aba
- Ⓡ Ventilação
- Ⓛ Sinal do filtro
- Ⓛ Posição do sensor
- Ⓜ Temperatura ambiente
- Ⓝ Regulação da palheta
- Ⓞ Velocidade da ventoinha
- Ⓟ Lâmpada de funcionamento

- (A) Τρέχουσα ωρα/Ωρα χρονοδιακοπή
- (B) Ενδειξη κεντρικου ελεγχου
- (C) Ενδειξη χρονοδιακοπή OFF
- (D) Ενδειξη λειτουργιας χρονοδιακοπή
- (E) Ενδειξη τροπου λειτουργιας: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- (F) Ενδειξη τροπου λειτουργιας ☁ Προκαθορισμενη θερμοκρασια
- (G) Ενδειξη λειτουργιας ① Γρίλιες
- (H) Ενδειξη λειτουργιας ② Σημα φιλτρου
- (I) Εξαερισμος ③ Θερμοκρασια δωματιου
- (J) Θεση αισθητηρα ④ Κατάσταση ελέγχου σφαλμάτων
- (K) Ρυθμιση πτερυγιου ⑤ Φωτακι λειτουργιας

- (A) Aktuálny čas/časovač
- (B) Centrálné ovládanie
- (C) Časovač vyp.
- (D) Režim časovača
- (E) Zobrazenie režimu ventilácie: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- (F) Režim nastavenia funkcie
- (G) Nastavenie teploty
- (H) Indikátor napájania
- (I) Žalúziový vetrák
- (J) Ventilácia
- (K) Znak filtra
- (L) Poloha snímača
- (M) Teplota v miestnosti
- (N) Nastavenie prúdu vzduchu
- (O) Rýchlosť ventilátora
- (P) Kontrolka ventilácie

- 
- (A) Текущее время/таймер
  - (B) Индикатор централизованного контроля
  - (C) Индикатор реле времени в положении ВЫКЛ.
  - (D) Индикатор режима реле времени
  - (E) Дисплеи режима эксплуатации: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Индикатор режима функционирования
  - (G) Предварительно заданная температура
  - (H) Индикатор мощности ① Заслонка
  - (J) Вентиляция ② Символ фильтра
  - (L) Позиция датчика ③ Температура в помещении
  - (N) Установка лопасти ④ Скорость вентилятора
  - (P) Рабочая лампа

- 
- (A) Pontos idő/Időzítő
  - (B) Központi vezérlés
  - (C) Időzítő KI jelző
  - (D) Időzítő üzemmód kijelző
  - (E) Üzemmod kijelzo: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Funkciójelző
  - (G) Hőmérséklet beállítása
  - (H) Bekapcsolási állapotjelző ① Szellőzőszalú
  - (J) Szellőztetés ② Szűrő jelzés
  - (L) Érzékelő pozíciója ③ Helyiséghőmérséklet
  - (N) Forgólápat beállítása ④ Ventilátorsebesség
  - (P) Üzemri lámpa

- 
- (A) Mevcut saat/Zamanlayıcı
  - (B) Merkezi kontrol altında
  - (C) Zamanlayıcı KAPALI
  - (D) Zamanlayıcı modu
  - (E) Programlama modu: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Fonksiyon ayarlama modu ① İstenilen sıcaklık
  - (H) Elektrik AÇIK ② Pancur
  - (J) Havalandırma ③ Filtre işaretleri
  - (L) Sensör konumu ④ Oda sıcaklığı
  - (N) Hava akımı ⑤ Vantilatör hızı
  - (P) Çalışma ışığı

- 
- (A) Aktualny czas/czas programatora
  - (B) Wskaźnik sterowania centralnego
  - (C) Wskaźnik programator WYŁ..
  - (D) Wskaźnik trybu programatora
  - (E) Wyświetlacz trybu pracy: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Wskaźnik trybu funkcji
  - (G) Ustawiona temperatura
  - (H) Wskaźnik zasilania
  - (I) Žaluzje
  - (J) Wentylacja
  - (K) Wskaźnik filtra
  - (L) Polowanie czujnika
  - (M) Temperatura pomieszczenia
  - (N) Ustawienie łopatek
  - (O) Prędkość wentylatora
  - (P) Lampka pracy

- 
- (A) Aktuální čas/čas časovače
  - (B) Indikátor centrálního ovládání
  - (C) Indikátor vypnutého časovače
  - (D) Indikátor režimu časovače
  - (E) Zobrazení provozního režimu: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Indikátor funkčního režimu ① Přednastavená teplota
  - (H) Indikátor napájení ② Žaluziový větrák
  - (J) Větrání ③ Značka filtru
  - (L) Poloha snímače ④ Pokojová teplota
  - (N) Nastavení lamel ⑤ Rychlosť větráku
  - (P) Kontrolka provozu

- 
- (A) Trenutni čas/časovnik
  - (B) Prikaz centralnega upravljanja
  - (C) Prikaz časovnik IZKLOP
  - (D) Prikaz načina časovnika
  - (E) Prikaz načina delovanja: ☁ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
  - (F) Kazalnik funkcjskega načina
  - (G) Nastavljena temperatura
  - (H) Prikaz vklapa
  - (I) Usmerjevalnik
  - (J) Prezračevanje
  - (K) Oznaka filtra
  - (L) Položaj tipala
  - (M) Temperatura prostora
  - (N) Nastavitev vpihovanja
  - (O) Hitrost ventilatorja
  - (P) Kontrolna lučka delovanja

SW **Fjärrkontrolldisplay**  
HR **Zaslon daljinskog regulatora**  
BG **Дисплей на дистанционния регулатор**  
RO **Telecomanda – ecranul de afişare**



- 
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Ⓐ Aktuell tid/timerid                                     |                          |
| Ⓑ Central kontrollindikator                               |                          |
| Ⓒ Indikator för timer AV                                  |                          |
| Ⓓ Timerlägesindikator                                     |                          |
| Ⓔ Driftlägesdisplay: ☉ COOL, Ⓛ DRY, Ⓜ AUTO, ☈ FAN, ☇ HEAT |                          |
| Ⓕ Funktionslägesindikator                                 | ⑥ Förinställd temperatur |
| Ⓗ Strömindikator  | ① Galler                 |
| JKLMNOP   | ② Filtertecken           |
| Ⓛ Ventilation   | ③ Rumstemperatur         |
| Ⓜ Givarläge   | ④ Fläktvarvtal           |
| Ⓝ Vinginställning   |                          |
| Ⓟ Driftlampa  |                          |
- 

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Ⓐ Točno vrijeme/vrijeme programatora                       |                          |
| Ⓑ Pokazivač centralnog upravljanja                         |                          |
| Ⓒ Pokazivač isključenog programatora                       |                          |
| Ⓓ Pokazivač načina rada programatora                       |                          |
| Ⓔ Prikaz načina rada: ☉ COOL, Ⓛ DRY, Ⓜ AUTO, ☈ FAN, ☇ HEAT |                          |
| Ⓕ Pokazivač funkcije                                       | ⑥ Namještena temperatura |
| Ⓗ Pokazivač napajanja                                      | ① Rešetka                |
| JKLMNOP  | ② Oznaka filtra          |
| Ⓛ Položaj senzora  | ③ Temperatura prostorije |
| Ⓝ Namještanje strujanja zraka                              | ④ Brzina ventilatora     |
| Ⓟ Žaruljica rada   |                          |
- 

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Ⓐ Реален час/Час на таймера                                      |                                      |
| Ⓑ Централизиран индикатор за управление                          |                                      |
| Ⓒ Индикатор за изключен таймер                                   |                                      |
| Ⓓ Индикатор за режим на таймера                                  |                                      |
| Ⓔ Дисплей за работен режим: ☉ COOL, Ⓛ DRY, Ⓜ AUTO, ☈ FAN, ☇ HEAT |                                      |
| Ⓕ Индикатор за режим на функция                                  | ⑥ Предварително зададена температура |
| Ⓗ Индикатор за захранване  | ① Вентилационна решетка              |
| JKLMNOP  | ② Обозначение за филтър              |
| Ⓛ Положение на датчика   | ③ Стайна температура                 |
| Ⓝ Настройка на подкрилка   | ④ Скорост на вентилатора             |
| Ⓟ Лампа за експлоатация  |                                      |
- 

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| Ⓐ Ora/temporizator   |                            |
| Ⓑ Indicator comandă centralizată                                   |                            |
| Ⓒ Indicator afişare oră  |                            |
| Ⓓ Indicator mod afişare oră  |                            |
| Ⓔ Afişare mod de funcționare: ☉ COOL, Ⓛ DRY, Ⓜ AUTO, ☈ FAN, ☇ HEAT |                            |
| Ⓕ Indicator mod de funcționare                                     | ⑥ Temperatură prestabilită |
| Ⓗ Indicator pornit/oprit   | ① Grilă de transfer        |
| JKLMNOP  | ② Simbol filtru            |
| Ⓛ Poziție senzor   | ③ Temperatura încăperii    |
| Ⓝ Reglare sens de suflare sus/jos                                  | ④ Viteză ventilator        |
| Ⓟ Lampă semnalizare funcționare                                    |                            |

[Fig.A]

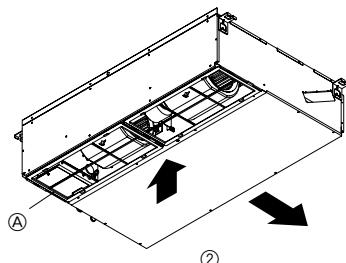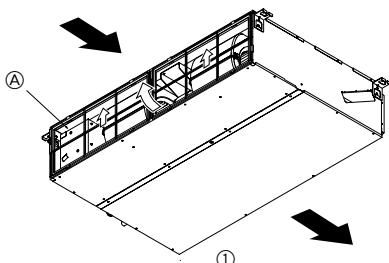

①: In case of rear inlet

Bei Einlass von hinten  
En cas d'entrée arrière  
En el caso de unidad interior trasera  
In caso di ingresso dell'aria dalla parte posteriore  
Bij een achterinlaat  
No caso de unidade interior traseira  
Σε περίπτωση πίσω εισαγωγής  
При воздуходозаборнике сзади  
Arka giriş durumunda  
V případě zadního přívodu  
V prípade zadného prívodu  
Hátsó beszívás esetén  
Wlot z tyłu  
V primeru vstopne odprtine zadaj  
Inlopp bakifrån  
U slučaju usisa straga  
При заден входящ отвор  
În cazul în care aerul intră în unitate prin partea posterioară

②: In case of bottom inlet

Bei Einlass von unten  
En cas d'entrée sur le dessous  
En el caso de unidad inferior inferior  
In caso di ingresso dell'aria dalla parte inferiore  
Bij een onderinlaat  
No caso de unidade inferior inferior  
Σε περίπτωση κάτω εισαγωγής  
При воздуходозаборнике внизу  
Alt giriş durumunda  
V případě spodního přívodu  
V prípade spodného prívodu  
Alsó beszívás esetén  
Wlot od spodu  
V primeru vstopne odprtine spodaj  
Inlopp nedirfrån  
U slučaju usisa odozdo  
При долнен входящ отвор  
În cazul în care aerul intră în unitate prin partea inferioară

Ⓐ: Filter

Filter  
Filtre  
Filtro  
Filtro  
Filter  
Filtro  
Фільтр  
Фильтър  
Filtr  
Filter  
Filtre  
Filt  
Filt  
Filtar  
Филтър  
Filtru

: Air Flow

Luftstrom  
Flux d'air  
Flujo de aire  
Flusso d'aria  
Luchtstroom  
Fluxo de Ar  
Рој аéra  
Воздушный поток  
Hava Akımı  
Proudění vzduchu  
Prúd vzduchu  
Levegőáramlás  
Strumień powietrza  
Tok zraka  
Luftflöde  
Strujanje zraka  
Въздушен поток  
Flux de aer

# Содержание

1. Меры предосторожности .....	56	3.4. Регулировка скорости вентилятора .....	58
1.1. Установка .....	56	3.5. Вентиляция .....	59
1.2. В период эксплуатации .....	57	3.6. Другие .....	59
1.3. Утилизация прибора .....	57	4. Полезные советы .....	59
2. Названия и функции различных частей .....	57	5. Уход за прибором .....	59
3. Эксплуатация прибора .....	57	6. Исправление неполадок .....	60
3.1. ВКЛ./ВЫКЛ. ....	58	7. Установка прибора, его перемещение и проверка .....	61
3.2. Выбор режима эксплуатации .....	58	8. Технические условия .....	61
3.3. Регулировка температуры в помещении .....	58		

## 1. Меры предосторожности

- До начала эксплуатации прибора ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности».
- В разделе «Меры предосторожности» перечислены важные принципы соблюдения безопасности. Обязательно следуйте им.

### Условные обозначения, принятые в тексте

#### ⚠ Предупреждение:

Указывает меры предосторожности, которые следует соблюдать для того, чтобы избежать риска личной травмы или гибели.

#### ⚠ Внимание:

Указывает меры, которые следует соблюдать для того, чтобы избежать повреждения прибора.

#### Символы, указанные на иллюстрациях

- (○) : Указывает действие, которого следует избегать.
- (!) : Указывает, что это важная инструкция.
- (—) : Указывает, что эта часть должна быть заземлена.
- (△) : Указывает, что следует проявлять осторожность в отношении вращающихся частей. (Этот символ указан на этикетке основного прибора.) <Цвет: желтый>
- (⚠) : Осторожно: опасность электрошока (Этот символ указан на этикетке основного прибора.) <цвет: желтый>

#### ⚠ Предупреждение:

Внимательно прочтите надписи на этикетках, закрепленных на основном приборе.

### 1.1. Установка

- После того как вы прочтете данное руководство, сохраните его и Руководство по установке в надежном месте, чтобы консультироваться с ними при возникновении вопросов. Если с прибором будет работать другой человек, убедитесь в том, что он ознакомится с данным руководством.

#### ⚠ Предупреждение:

- Данный прибор не должен устанавливаться пользователем. Обратитесь к поставщику или в специализированное предприятие и закажите установку прибора. При неправильной установке может произойти утечка воды, электрический шок или пожар.
  - Используйте только те дополнительные приспособления, которые санкционированы «Mitsubishi Electric», и обратитесь к вашему поставщику или в специализированное предприятие и закажите их установку. При неправильной установке дополнительных приспособлений может произойти утечка воды, электрический шок или пожар.
  - В руководстве по установке указаны предлагаемые методы установки. Любые изменения в конструкции здания, необходимые для установки, должны соответствовать местным строительным правилам и стандартам.
  - Никогда не занимайтесь ремонтом или переносом прибора другого узла место самостоятельно. При неправильном заполнении ремонта может произойти утечка воды, электрический шок или пожар. Если вам требуется перенести или отремонтировать ремонт, обращайтесь к поставщику.
  - Не допускайте попадания воды в электрические части (при мойке) и т.д.
  - Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или задымлению.
- Примечание 1: При мытье теплообменного устройства и подноса для стока воды убедитесь в том, что коробка управления, мотор и LEV остаются сухими, используйтесь водозащитным покрытием.

Примечание 2: Никогда не сливайте воду, используемую для мытья подноса для стока воды и теплообменного устройства с помощью сливного насоса. Сливайте воду отдельно.

- Данное устройство не предназначено для использования без присмотра детьми или немощными людьми.
- Следует внимательно присматривать за маленькими детьми и следить за тем, чтобы они не играли с данным устройством.
- Не пользуйтесь добавкой для определения утечки.

### 1) Внешний прибор

#### ⚠ Предупреждение:

- Внешний прибор должен быть установлен на ровной прочной поверхности в том месте, где не наблюдается скопления снега, листьев или мусора.
- Не ставьте какие-либо посторонние предметы на прибор. Он может упасть или посторонний предмет может упасть с него, причинив личную травму.

#### ⚠ Внимание:

Внешний прибор должен быть установлен в таком месте, где выдуваемый из него воздух и производимый им шум не будут беспокоить соседей.

### 2) Внутренний прибор

#### ⚠ Предупреждение:

Внутренний прибор должен быть надежно установлен. Если прибор закреплен слабо, он может упасть, причинив личную травму.

### 3) Пульт дистанционного управления

#### ⚠ Предупреждение:

Пульт дистанционного управления должен быть установлен в таком месте, где он недоступен для детей.

### 4) Дренажный шланг

#### ⚠ Внимание:

Убедитесь в том, что дренажный шланг установлен таким образом, что дренаж происходит бесперебойно. Неправильная установка может привести к утечке воды, что повредит мебель.

### 5) Линии электропроводки, предохранитель или прерыватель цепи

#### ⚠ Предупреждение:

- Убедитесь в том, что прибор подключен к отдельной линии электропитания. Подключение других электроприборов к этой же линии электропитания может привести к перегрузке.
- Убедитесь в том, что на линии подачи тока имеется выключатель.
- Обязательно соблюдайте напряжение, указанное для прибора, и номиналы предохранителя или прерывателя цепи. Никогда не используйте провод или предохранитель более высокого номинала по сравнению с тем, который указан.

### 6) Заземление

#### ⚠ Внимание:

- Прибор следует правильно заземлить. Никогда не подсоединяйте провод заземления к проводу заземления газовой трубы, трубы для воды, громоотвода или телефонной линии. При неправильном заземлении прибора может произойти электрический шок.
- Часто проверяйте, что провод заземления от внешнего прибора должным образом подсоединен к выводам заземления прибора и к электроду заземления.

## 1.2. В период эксплуатации

### ⚠ Внимание:

- Не используйте какие-либо острые предметы для нажатия кнопок, поскольку это может повредить пульт дистанционного управления.
- Не перекручивайте и не тяните за шнур пульта дистанционного управления, поскольку это может повредить пульт дистанционного управления и вызвать неполадки в работе прибора.
- Никогда не удаляйте верхнюю часть корпуса пульта дистанционного управления. Снятие верхней крышки пульта дистанционного управления не рекомендуется, нельзя трогать печатные платы, расположенные под ней. Это может привести к пожару и поломке прибора.
- Никогда не протирайте пульт дистанционного управления бензином, разбавителем, химическими веществами и т.д. Это может повредить краску прибора и привести к его поломке. Для удаления пятен возьмите отрезок ткани, смочите его в растворе нейтрального детергента с водой, тщательно отожмите ее и протрите пятно, а затем снова протрите это место сухой тканью.
- Никогда не блокируйте и не закрывайте отверстия входа и выхода внутреннего или внешнего приборов. Высокие предметы мебели, находящиеся под внутренним прибором, или крупногабаритные предметы (например, большие коробки), помещенные вблизи внешнего прибора, будут снижать эффективность его работы.

### ⚠ Предупреждение:

- Не проливайте на прибор воду и не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками. Это может привести к электрошоку.
- Не разбрызгивайте вблизи от прибора горючий газ. Это может привести к пожару.
- Не помещайте газовый обогреватель или другой прибор с открытым пламенем там, где он будет испытывать воздействие воздуха, выдуваемого из прибора. Это может привести к неполному сгоранию.

### ⚠ Предупреждение:


- Не снимайте переднюю панель или защиту вентилятора с внешнего прибора, когда он работает. Вы можете получить личную травму, если дотронетесь до вращающихся частей, горячих частей или частей под высоким напряжением.
- Никогда не вставляйте пальцы, палки и т.д. в отверстия входа или выхода, в противном случае вы можете получить личную травму, поскольку вентилятор, находящийся внутри прибора, вращается на большой скорости. Проявляйте особую осторожность в присутствии детей.
- Если вы почувствуете странные запахи, остановите прибор, отключите питание и проконсультируйтесь с вашим поставщиком. В противном случае может произойти поломка прибора, пожар или электрошок.
- Если вы заметите ненормально сильный шум или вибрацию, остановите прибор, отключите главный выключатель питания и свяжитесь с вашим поставщиком.
- Не допускайте переохлаждения. Наиболее приемлемая температура в помещении - это температура в пределах 5 °C по сравнению с температурой снаружи.
- Не оставляйте инвалидов или маленьких детей сидящими или стоящими на пути воздушного потока, поступающего из кондиционера. Это может нарушить их здоровье.

## 2. Названия и функции различных частей

### Установка и снятие фильтра

[Fig. A] (P.8)

## 3. Эксплуатация прибора

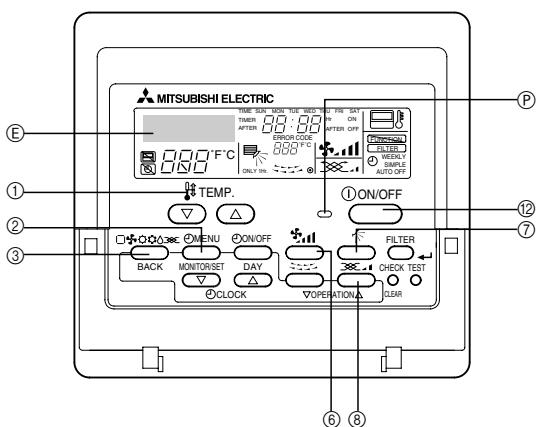

### ⚠ Внимание:

- Не направляйте поток воздуха на растения или на животных или птиц в клетках.
- Часто проветривайте помещение; При постоянной работе прибора в закрытом помещении в течение длительного периода времени воздух становится затхлым.

## В случае неисправности прибора

### ⚠ Предупреждение:

- Никогда не меняйте конфигурацию кондиционера. По любым вопросам ремонта и техобслуживания консультируйтесь с поставщиком. Неправильно проведенные ремонтные работы могут привести к утечке воды, электрическому шоку, пожару и т.д.
- Если на пульте дистанционного управления указана индикация ошибки, кондиционер не работает, или если в его работе наблюдается ненормальное явление, остановите прибор и свяжитесь с вашим поставщиком. Если вы не предпримите меры в таких условиях, то это может привести к пожару или поломке прибора.
- Если часто срабатывает прерыватель цепи, свяжитесь с вашим поставщиком. Непринятие мер в таких случаях может привести к пожару или поломке.
- Если происходит выброс или утечка газа хладагента, остановите работу кондиционера, тщательно проветрите помещение и свяжитесь с вашим поставщиком. Если вы не предпримите меры, это может привести к авариям, связанным с кислородной недостаточностью.

## Если кондиционер не используется в течение длительного периода времени

- Если кондиционер не используется в течение длительного периода времени в связи с сезонными изменениями климата и т.д., включите его на 4 – 5 часов с тем, чтобы продолжался выдув воздуха и кондиционер полностью просох. Если вы не выполните это, то в помещении возможно образование негигиеничной нездоровой плесени.
- Если кондиционер не используется в течение длительного периода времени, следует отключить главный выключатель питания. Если вы оставите главный выключатель питания включенным, то вы будете зря тратить десятки ватт электроэнергии. Также это приведет к накоплению пыли и т.д., что может привести к пожару.
- До возобновления эксплуатации кондиционера включите главный выключатель сети на период свыше 12 часов. Не выключайте главный сетевой выключатель в периоды интенсивного использования прибора.

Это может привести к его поломки.

## 1.3. Утилизация прибора

### ⚠ Предупреждение:

Когда вам потребуется ликвидировать прибор, обратитесь к вашему дилеру. При неправильном удалении труб может произойти выброс хладагента (фторуглеродного газа), который, попав на кожу, приведет к травме. Выброс хладагента в атмосферу наносит вред окружающей среде.

### ⚠ Внимание:

- При снятии фильтра следует принимать меры предосторожности для защиты глаз от пыли. Если для выполнения вам требуется встать на стул, будьте осторожны, чтобы не упасть.
- При замене фильтра отключите электропитание.

## Прежде чем приступать к работе

- Приступить к пуску после того, как на дисплее исчезнет указание «PLEASE WAIT». Указание «PLEASE WAIT» появляется на дисплее температуры в помещении на короткий период (макс. 3 минуты) при включении питания и сбое в подаче энергии. Это не указывает на неисправность кондиционера.
- Выбор режима работы внутреннего прибора ограничивается рабочим состоянием внешнего прибора, к которому подключен данный внутренний прибор. Если внешний прибор и некоторые внутренние приборы подсоединенны к внешним прибором, уже работающим, например, в режиме охлаждения, только режим охлаждения доступен остальным приборам в той же группе.

При необходимости установки другого режима символ, который соответствует запрашиваемому режиму, будет мигать, сообщая пользователю о том, что в настоящее время данный режим недоступен. То же происходит при необходимости установки режима сушки и обогрева.

RU

Однако это ограничение не применимо к моделям, поддерживающим одновременно функцию охлаждения и обогрева.

- Внешний прибор прекращает работу, когда все внутренние приборы, подсоединеные к соответствующим внешним приборам, останавливаются.
- Во время эксплуатации с отоплением, даже если внутренний прибор настроен на эксплуатацию с отоплением, а внешний прибор работает в режиме размораживания, эксплуатация начинается после того, как внешний прибор закончит операцию по размораживанию.

## 3.1. ВКЛ./ВЫКЛ.

### Чтобы приступить к эксплуатации

#### 1. Нажмите кнопку ⑫ [ON/OFF]

Загорится световой ⑫ индикатор эксплуатации и прибор начнет работать.

### Чтобы прекратить эксплуатацию

#### 1. Снова нажмите кнопку ⑫ [ON/OFF]

Световой индикатор эксплуатации погаснет и прибор прекратит работу.

- После выполнения настройки режима работы нажатие кнопки [ON/OFF] будет только повторять ту же самую операцию.
- В период эксплуатации световой индикатор, расположенный над кнопкой [ON/OFF], будет гореть.

#### ⚠ Внимание:

Даже если Вы нажмете кнопку [ON/OFF] сразу после остановки эксплуатации, работа не возобновится около 3-х минут. Это функция защиты прибора. Прибор автоматически начнет работать после примерно 3 минут.

## 3.2. Выбор режима эксплуатации

### Чтобы выбрать режим эксплуатации

#### 1. Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)]

Последовательное нажатие кнопки выбора режима работы переключает режимы на ④ «Холод», ⑤ «Сушка», ⑥ «Вент», ⑦ «Авто» и ⑧ «Тепло». Для выполнения операции проверьте дисплей.

### Для охлаждения

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Холод».

### Для режима сушки

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Сушка».

- Внутренний вентилятор начнет работать в замедленном режиме. Изменение скорости работы вентилятора будет заблокировано.
- Включение режима сушки невозможно, если температура в помещении ниже 18 °C.

### Для вентиляции

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Вент».

- Эксплуатация в режиме вентилятора будет способствовать циркуляции воздуха в помещении.
- Эксплуатация в режиме вентиляции не устанавливает температуру в помещении.

#### ⚠ Внимание:

Никогда не подвергайтесь в течение продолжительного времени прямому воздействию холодного воздуха. Чрезмерное воздействие холодного воздуха вредно для здоровья, его следует избегать.

### Работа в режиме сушки

Режим сушки - это контролируемый микроКомпьютером режим осушения, контролирующий чрезмерное охлаждение воздуха в соответствии с заданной Вами температурой в помещении. (Не применимо при отоплении.)

1. До тех пор пока температура в помещении не достигнет выбранного вами уровня, компрессор и внутренний прибор будут функционировать в согласованном режиме в соответствии с изменениями температуры воздуха в помещении и будут автоматически повторять режим ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Когда выбранный вами уровень температуры будет достигнут, компрессор и внутренний вентилятор прекратят работу.  
После остановки в течение 10 минут компрессор и внутренний вентилятор включаются на 3 минуты для поддержания влажности на низком уровне.

### Для режима отопления

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Тепло».

Индикаторы на дисплее в период эксплуатации с отоплением «ОТТАИВАНИЕ»

Отображается только во время операции по размораживанию.

#### «ОБОГРЕСВ: ПАУЗА»

Отображается с начала включения эксплуатации с отоплением и до того момента, как начнется выдувание теплого воздуха.

#### ⚠ Внимание:

Когда кондиционер воздуха используется одновременно с горелками, тщательно проветривайте помещение. Недостаточная вентиляция может привести к авариям в результате кислородной недостаточности.

- Никогда не помещайте горелку в то место, где она будет подвержена воздействию потока воздуха из кондиционера. Это может привести к неудовлетворительному процессу горения в горелке.
- Микроэлектронное устройство функционирует в следующих случаях:

- В начале режима отопления не происходит выдувание воздуха.
  - Чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха, внутренний вентилятор постепенно переключается последовательно от слабого потока воздуха к менее слабому и затем к выбранному уровню потока воздуха в соответствии с повышением температуры выдуваемого воздуха. Необходимо подождать некоторое время, пока выдув воздуха наладится.

#### • Вентилятор не работает на заданной скорости.

- В некоторых моделях система переключается к слабому выдуву воздуха, когда температура в помещении достигает заданного уровня. В других случаях вентилятор останавливается, чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха в течение операции по размораживанию.

#### • Выдув воздуха происходит даже после останова.

- Приблизительно в течение 1 минуты после останова работы прибора внутренний вентилятор иногда продолжает работать, чтобы устранить лишнее тепло, являющееся результатом работы электронагревателя и т.д. Скорость вентилятора меняется на низкую или высокую.

## 3.3. Регулировка температуры в помещении

### Изменение температуры в помещении

Нажмите кнопку ① [Установить температуру] и установить температуру в помещении по собственному усмотрению.

Нажатие стрелки вверх (▲) или стрелки вниз (▼) один раз изменяет параметр температуры на 1 °C.

Если вы продолжаете нажимать эти кнопки, то параметр температуры будет изменяться на 1 °C.

- Температура воздуха в помещении может быть настроена в пределах следующих диапазонов:

охлаждение / сушка : 19 – 30 °C  
отопление : 17 – 28 °C

- Температуру нельзя установить для режима работы вентилятора.

- \* Диапазон дисплея температуры в помещении составляет от 8 – 39 °C. За пределами этого диапазона дисплей будет мигать либо на 8 – 39 °C, информируя вас о том, что температура в помещении ниже или выше отображаемой температуры.

## 3.4. Регулировка скорости вентилятора

### Изменение скорости вентилятора

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку ⑥ [Скорость вентилятора], происходит переключение от низкой скорости работы вентилятора на высокую.

При режиме электронной сушки внутренний вентилятор автоматически начинает работать в режиме низкой скорости. Переключение скорости вентилятора невозможно. (Изменяется дисплей только на пульте дистанционного управления.)

- \* Скорость вентилятора изменяется каждый раз при нажатии кнопки регулировки скорости вентилятора.

Скорость вентилятора : 3 стадии

Дисплей: (Низкая) → (Средняя) → (Высокая)

### 3.5. Вентиляция

- Вентиляционная установка (обрабатывающий блок ОА или LOSSNAY) автоматически включается в действие, когда вводится в действие взаимодействующий с ней внутренний прибор.
- Если кнопка ⑧ [Вентиляция] нажимается в то время, когда внутренний прибор прекращает работу, то включается только вентилятор.
- Нажмите кнопку ⑧ [Вентиляция] для изменения скорости вентилятора.
- В зависимости от модели, вентилятор внутреннего прибора включается, когда задан вентиляционный режим установки.

### 3.6. Другие



ОБОРПЕС: ПАУЗА  
ОТТАИВАНИЕ

ПРОВЕРКА

НЕ ДОСТУПНО



FILTER

:Функционирует при осуществлении управления с помощью централизованного пульта управления, продаваемого отдельно.

:Загорается вначале операции по отоплению и горит до тех пор, пока не начинается выдув теплого воздуха.

:Этот дисплей указывает на наличие какой-либо неполадки в приборе.

:При нажатии какой-либо кнопки, связанной с выполнением функции, недоступной для выполнения внутренним прибором, этот дисплей мигает, одновременно демонстрируя соответствующую функцию.

:В системе, при которой дисплей [датчика] указан как пульт дистанционного управления, измерение температуры в помещении выполняется датчиком температуры в помещении, который встроен в пульт дистанционного управления.

:Загорается, указывая, что необходимо прочистить фильтр  
Дважды нажмите кнопку ⑪ [FILTER (-)], и индикация исчезнет с дисплея.

## 4. Полезные советы

Даже небольшие меры по уходу за кондиционером воздуха могут способствовать более эффективной работе прибора с точки зрения качества кондиционирования, вашей платы за электричество и т.д.

### Установка правильной температуры в помещении

- При режиме охлаждения оптимальная разница между температурой снаружи и внутри составляет примерно 5 °C.
- Если температура в помещении повышается по одному градусу на период эксплуатации с охлаждением, то вы экономите примерно 10 % электроэнергии.
- Чрезмерное охлаждение вредно для здоровья. Это также приводит к чрезмерному расходованию электроэнергии.

### Тщательно прочищайте фильтры

- Если мембрана воздушного фильтра забита грязью, то эффективность потока воздуха и кондиционирования может быть существенно снижена. Если вы не устраниете загрязнения, то оно может привести к неполадке прибора. Особенно важно прочищать фильтр в начале сезона, когда используется охлаждение, и отопительного сезона. (При особо обильном скоплении пыли и грязи прочищайте фильтр более тщательно.)

## 5. Уход за прибором

Обслуживание фильтра должно всегда выполняться специалистом по техобслуживанию.

До проведения обслуживания прибора отключите электропитание (положение ВЫКЛ.).

#### ⚠ Внимание:

- Прежде чем начать чистку, остановите работу прибора и отключите подачу электропитания. Помните, что внутренний вентилятор работает на высокой скорости, что сопряжено с риском личной травмы.
- Внутренние приборы оборудованы фильтрами для удаления пыли из засасываемого воздуха. Прочищайте фильтры с помощью методов, обозначенных на рисунках ниже. (Стандартный фильтр следует обычно прочищать раз в неделю, а фильтр долгосрочного срока службы в начале каждого прибора.)
- Срок службы фильтра зависит от места установки прибора и условий его эксплуатации.

### Предотвращайте проникновение тепла в период эксплуатации с охлаждением

- Для предотвращения проникновения тепла в период эксплуатации с охлаждением повесьте на окна шторы или жалюзи для блокировки солнечного света. Также не открывайте без необходимости входные или выходные двери.

### Периодически проветривайте помещение

- Поскольку воздух в комнате иногда загрязняется, если ее не проветривать длительное время, необходимо периодически вентилировать помещение. Если при использовании кондиционера одновременно используется оборудование, работающее на газе, необходимо соблюдать специальные меры предосторожности. При использовании вентиляционного приспособления «LOSSNAY», разработанного нашей фирмой, вентиляция проводится наиболее экономично. За информацией об этой установке обращайтесь к вашему поставщику.

RU

### Методы прочистки

- Смахните пыль легкими движениями или прочистите фильтр пылесосом. Если фильтр сильно загрязнен, промойте его в чуть теплой воде с растворенным в ней нейтральным детергентом, а затем прополосните его в чистой воде. После мытья фильтр необходимо просушить, а затем установить на место.

#### ⚠ Внимание:

- Не сушите фильтр под воздействием прямых солнечных лучей или у огня и т.д. Это может привести к деформации фильтра.
- Промывание фильтра в горячей воде (свыше 50 °C Цельсия) может также привести к его деформации.

#### ⚠ Внимание:

Никогда не проливайте на кондиционер воду и не опрыскивайте его аэрозолем с возгорающимся составом. Чистка такими методами может привести к поломке кондиционера, электрическому шоку или пожару.

## 6. Исправление неполадок

Прежде чем вызывать техобслуживание, проверьте следующее:

Состояние прибора	Пульт дистанционного управления	Причина	Неполадка
Не работает.	«●» не горит. Индикатор дисплея не загорается даже при нажатии кнопки [ON/OFF].	Перебой в подаче электроэнергии	Нажмите кнопку [ON/OFF] после возобновления подачи электроэнергии.
		Подача электроэнергии отключена.	Включите подачу электроэнергии.
		Перегорел предохранитель в системе подачи электроэнергии.	Замените предохранитель.
		Перегорел прерыватель цепи заземления.	Установите прерыватель цепи заземления.
Воздух выдувается, но не охлаждается или не нагревается в достаточной степени.	Жидкокристаллический дисплей показывает, что прибор находится в состоянии работы.	Неправильная настройка температуры	После проверки настройки температуры и температуры входа на жидкокристаллическом дисплее обратитесь [Регулировка температуры в помещении] и воспользуйтесь для регулировки кнопкой регулировки температуры.
		Фильтр забит пылью и грязью.	Прочистите фильтр (см. [Уход за прибором]).
		В отверстиях входа и выхода воздуха внутреннего и наружного приборов имеются какие-либо препятствия.	Удалите препятствие.
		Открыты двери и окна.	Закройте окна и двери.
Холодный воздух или теплый воздух не выдуваются.	Индикация на жидкокристаллическом дисплее указывает, что прибор находится в состоянии работы.	В течение трех минут срабатывает механизм задержки возобновления работы прибора.	Подождите некоторое время. (Для защиты компрессора во внутренний прибор встроен механизм трехминутной задержки возобновления работы. Поэтому иногда компрессор не приступает немедленно к работе. Иногда он не приступает к работе в течение 3 минут.)
		Работа внутреннего прибора возобновилась во время операции обогрева и размораживания.	Подождите некоторое время (Функция отопления включается после окончания функции размораживания).
Прибор работает непродолжительное время, а затем останавливается.	На жидкокристаллическом дисплее мигает индикация «ПРОВЕРКА» и показан ход проверки.	На входе и выходе воздуха внутреннего и внешнего прибора имеется препятствие.	Удалите препятствие и снова включите прибор.
		Фильтр забит пылью и грязью.	Прочистите фильтр и снова включите прибор (см. [Уход за прибором]).
После останова работы прибора слышен звук выхлопной трубы и звук вращения мотора слышны попеременно.	Индикаторы не горят за исключением индикатора подключения питания «●».	Когда другие внутренние приборы работают на режиме охлаждения, машина останавливается после того, как механизм остаточной операции работает в течение 3 минут после останова операции охлаждения.	Подождите 3 минуты
После останова работы прибора звук выхлопной трубы и звук вращения мотора слышны попеременно.	Не горит ни один индикатор за исключением индикатора подключения питания «●».	Когда другие внутренние приборы работают в режиме охлаждения, поступает вода. Если вода дренажа накапливается, то механизм дренажа включает операцию по дренированию.	Через некоторое время прибор остановится. (Если шум происходит свыше 2 – 3 раза в час, обратитесь в техобслуживание.)
Когда термостат находится в положении ВЫКЛ. или во время работы вентилятора, попеременно поступает теплый воздух.	Жидкокристаллический дисплей показывает, что прибор находится в состоянии работы.	Когда другие внутренние приборы работают в режиме отопления, контрольные клапаны время от времени открываются и закрываются для поддержания стабильности системы.	Вскоре это прекратится. (Если температура в помещении становится слишком высокой для большого помещения, остановите работу прибора.)

- Если работа останавливается из-за сбоя в подаче электропитания, срабатывает [предотвращение возобновления работы при сбое электропитания], предотвращающее включение прибора даже после восстановления подачи питания. В этом случае нажмите кнопку [ON/OFF] еще раз и начните работу.

Если неполадки в работе прибора продолжаются после того как вы проверили вышеуказанные параметры, отключите подачу электроэнергии свяжитесь с вашим поставщиком, имея наготове информацию относительно названия изделия, характера неполадки и т.д. Если мигает индикатор [ПРОВЕРКА] и код проверки (4-цифровой), сообщите поставщику, что указывает дисплей (код проверки). Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

### Указанные ниже симптомы не являются неполадками кондиционера:

- Иногда воздух, выдуваемый из кондиционера, может иметь неприятный запах. Это объясняется сигаретным дымом, который присутствует в комнате, запахом косметики, стен, мебели и т.д., которые поглощаются в кондиционере.
- После включения или останова кондиционера может быть слышен попеременно шипящий звук. Этот звук является звуком хладагента, который перемещается внутри кондиционера. Это нормальное явление.
- Иногда кондиционер издает резкий звук или щелкает в начале или в конце операции охлаждения/отопления. Это звук трения передней панели и других частей, который вызван расширением и сужением деталей в связи с перепадами температуры. Это нормальное явление.
- Скорость вентилятора меняется самопроизвольно при том, что настройки не изменялись. Скорость вентилятора постепенно увеличивается с более низкой до установленной, чтобы в начале обогрева избежать обдува холодным воздухом. Также скорость может автоматически снижаться для защиты мотора от повреждений при чрезмерно высокой температуре воздуха на выходе или превышении допустимой скорости вентилятора.

## 7. Установка прибора, его перемещение и проверка

### Место установки

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком относительно подробностей установки и переноса оборудования.

#### ⚠ Внимание:

Никогда не устанавливайте кондиционер там, где имеется риск утечки воспламеняющегося газа.

При утечке и аккумуляции газа вокруг прибора может возникнуть пожар.

#### Никогда не устанавливайте кондиционер в указанных ниже местах:

- там, где много машинного масла
- в местах, расположенных близко к океану и пляжу, где много соли.
- в местах с высокой влажностью
- в местах, расположенных близко от горячих источников
- в местах наличия сернистого газа
- в местах, где расположено высокочастотное оборудование (высокочастотное сварочное оборудование и т.д.)
- в местах, где часто используются кислотные растворы
- в местах, где часто используются специальные распылители
- устанавливайте внутренний прибор строго горизонтально. В противном случае может произойти утечка воды.
- Предпринимайте достаточные меры по сокращению шума при установке кондиционеров в больницах или в помещениях, связанных с телекоммуникациями.

Если кондиционер используется в любом из вышеуказанных местоположений, возможны частые неполадки в функционировании прибора. Рекомендуется избегать установки прибора в вышеуказанных местах.

За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.

### Рекомендации по электропроводке

#### ⚠ Внимание:

- Электропроводка должна выполняться квалифицированным специалистом электриком в соответствии с [техническими стандартами установки электрооборудования], [правила внутренней проводки], а также инструкциями, приведенными в руководстве по установке и при использовании специальных линий электропроводки. Использование других приборов на этой линии подачи электропитания может привести к перегоранию прерывателей и предохранителей.

## 8. Технические условия

### Серия PEFY-P-VMA(L)-E

Параметр	Модель	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Источник питания				-220-240V 50Hz		
Охлаждающая мощность <sup>1</sup> / Отопительная мощность <sup>1</sup> кВт		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	250/900/732
Масса нетто кг	23	23	23	26	26	26
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м <sup>3</sup> /мин	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Вентилятор Внешнее статическое давление <sup>2</sup> Па	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий) <sup>3</sup> dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Фильтр			Стандартный фильтр			

Параметр	Модель	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Источник питания			-220-240V 50Hz	
Охлаждающая мощность <sup>1</sup> / Отопительная мощность <sup>1</sup> кВт		7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
Масса нетто кг	32	32	32	32
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м <sup>3</sup> /мин	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Вентилятор Внешнее статическое давление <sup>2</sup> Па	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий) <sup>3</sup> dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Фильтр		Стандартный фильтр		

Параметр	Модель	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Источник питания			-220-240V 50Hz	
Охлаждающая мощность <sup>1</sup> / Отопительная мощность <sup>1</sup> кВт		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Масса нетто кг	42	42	46	
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м <sup>3</sup> /мин	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Вентилятор Внешнее статическое давление <sup>2</sup> Па	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий) <sup>3</sup> dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Фильтр		Стандартный фильтр		

Примечание: \* Рабочая температура внутреннего прибора.

Режим охлаждения: 15 влажный термометр – 24 влажный термометр

Режим обогрева: 15 сухой термометр – 27 сухой термометр

\*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.

Охлаждение: Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр

Отопление: Внутри: 20 сухой термометр

Снаружи: 35 сухой термометр

Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

\*2 Внешнее статическое давление установлено на 50 Па изготовителем.

\*3 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере

RU




---

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is  
based on the following  
EU regulations:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive  
2004/108/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on  
this manual before handing it to the customer.



**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN